

Sikker malkning – undgå medicinrester i mælken

Medicinrester i mælk forebygges gennem gode rutiner og en plan om mærkning, registrering og framalkning af behandlede køer



1. MÆRKNING – Kun mærkede køer må behandles



Køerne skal mærkes før behandling

- Viser en ko tegn på sygdom, skal den altid afmærkes
- Afmærk altid behandlede goldkøer



Sæt altid bånd på begge bagben


- Et bånd kan falde af
- Et enkelt bånd kan overses under malkning



Mærk tydeligt

- I AMS besætninger skal koen mærkes
- Enten med synligt bånd på halen eller
- Bånd på begge bagben

2. REGISTRERING – Uheld skyldes ofte misforståelser

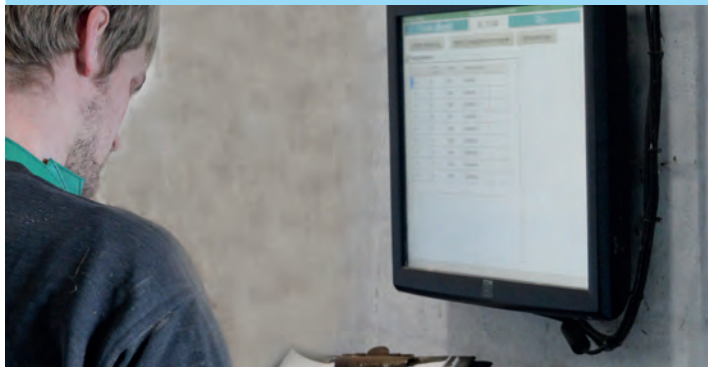

Ved behandling skal al medicin registreres

- Registrering i managementprogram eller
- Registrering i journal
- Udskriv framalkningsliste



Synlighed om framalkning


- Gør det synligt for alle
 - At koen er i behandling og ikke må malkes med
- Ved ændringer skal tavlen straks opdateres



Ved AMS eller managementprogram

- Indtast framalkning før behandling
- Indtast tidsubegrænset tilbageholdelsestid
- Aktiv tilmelding, når koen er rask og tilbageholdelsestiden er overholdt

3. BEHANDLING

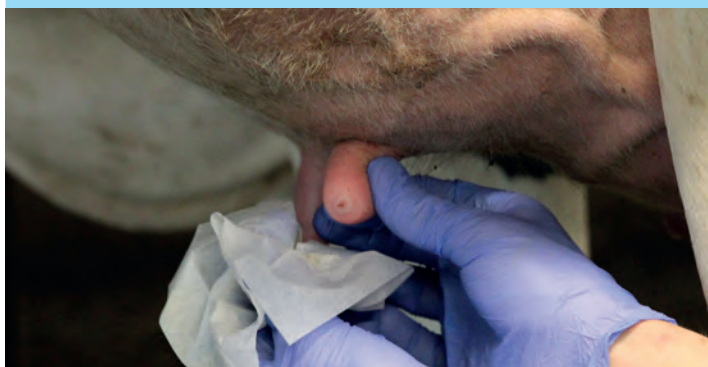

Korrekt yverbehandling

Sørg for følgende inden behandling af yver

- Brug handsker
- At yveret er rent
- At pattespidsen er sprittet af



Korrekt injektion

- Det korrekte injektionssted er midt på halsen og vinkelret på huden
- Doser i forhold til koens vægt



Korrekt bortskaffelse efter behandling

- Kanyle skal i kanyleboks
- Sprøjte, tomme medicinflasker og intramammari skal i affaldsbeholder til medicin

4. FRAMALKNING



Spandmaskinen

- Framalkning bør foretages med rødmærket spand med separat rødmærket malkesæt og pulsator, som vakuumforsynes fra pulsatorledningen (aldrig mælkeledningen)
- Brug kun spandmaskinen til behandlede køer



Brug af samme malkesæt

- Rengør malkesæt, mælkeslange og andet udstyr, der har kontakt til mælken, i varmt vand inden fortsat brug
- Fjern tankslangen fra køletanken inden malkesæt sættes til vask



Hvis uheldet er ude

- Opsæt et synligt STOP-skilt på tanken
- Kontakt dit mejeri
- Bortskaf kasseret mælk korrekt
- Vask tanken før ibrugtagning

Medicin accepteres ikke i mælk. Det forårsager store tab på dit mejeri og skader kvægbrugets image
mælkevalitet.dk