

Eksempler på kort til tavlemøde

Seniorkonsulent Henrik Martinussen &
Specialkonsulent Søs Ancker

Udpeg kalve med ringe livskraft

1

Anvend altid dækken til svage kalve

2

Anvend varmelampe fra oktober – marts

3

Besætningens eget tiltag

4

Opstart af nyfødt kalv



Vask hænder inden og brug
handsker ved tildeling af råmælk

1

Tidel 4 liter råmælk senest 4 timer
efter fødslen

2

Tidel 2. råmælksfodring indenfor
12 timer efter fødslen

3


Brug råmælk fra 1. malkning

4

Brug Refraktometer
(Brix-måler), Brix ≥ 22

5

Tildeling af råmælk

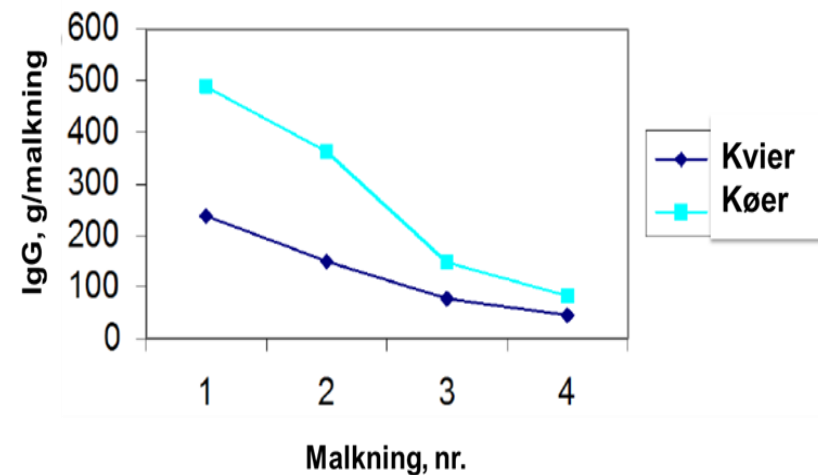


IgG indhold i råmælk ved de første 4 malkninger efter kælvning

Vej kvierne inden flytning
til løbeafdeling


1

Tilvækst

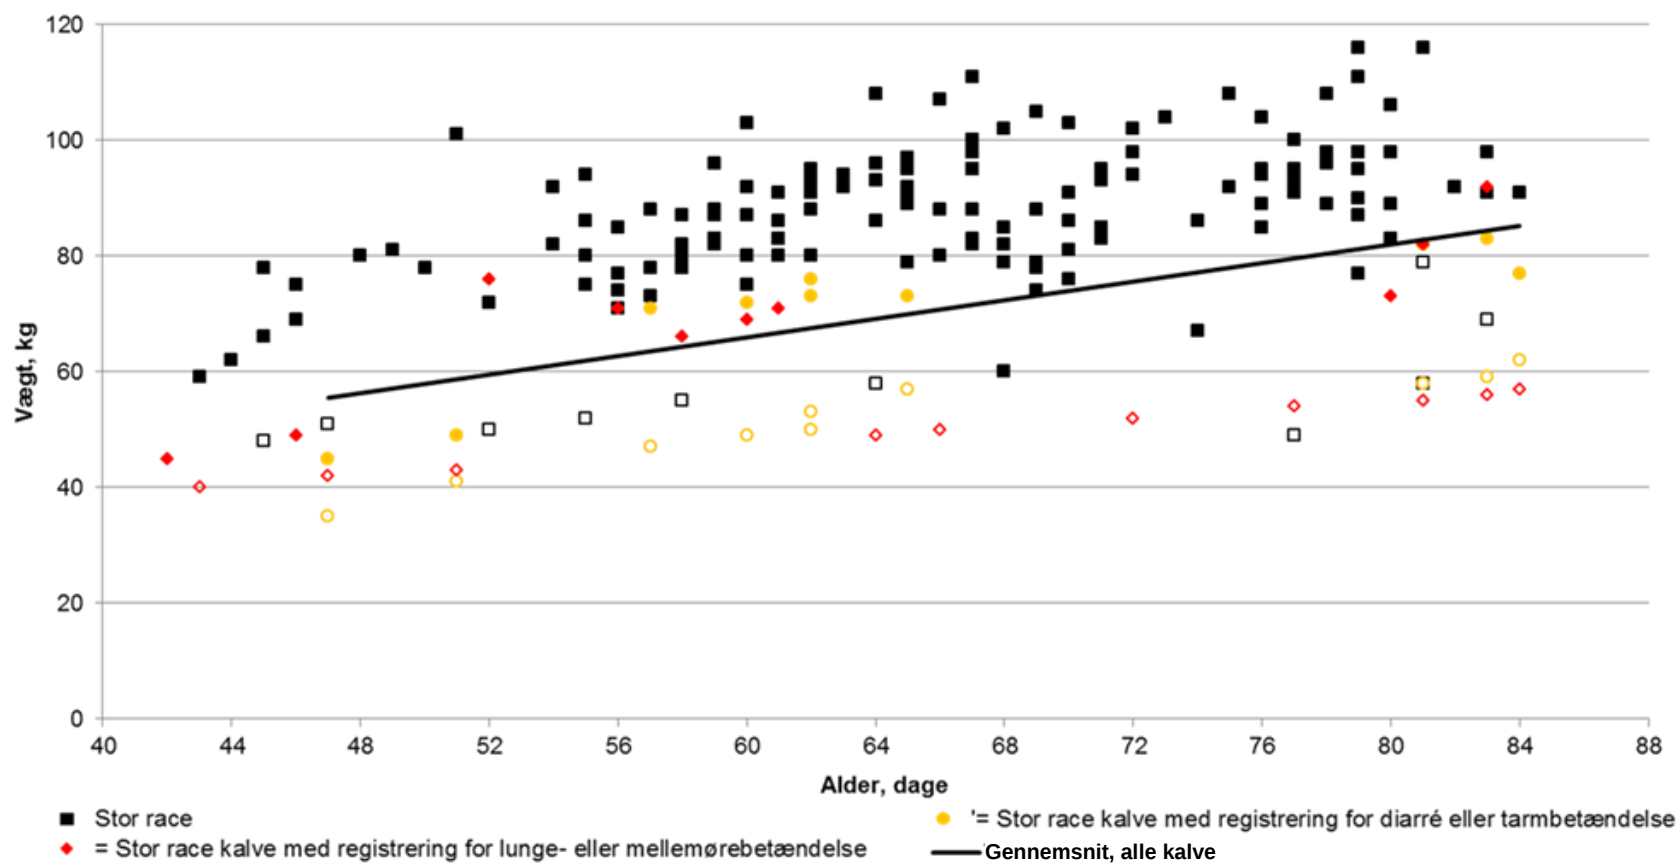

Regelmæssig klovvask og -beskæring
af kvier med digital dermatitis

Beskriv procedure for parasit-kontrol
ved afgræsning

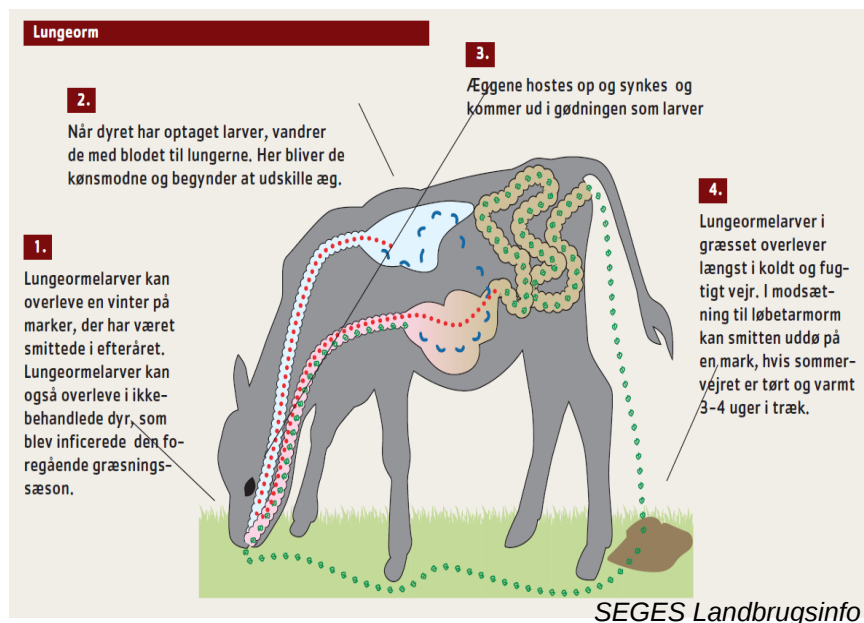

Håndter kvierne roligt ved
fraseparering og inseminering

1


Undgå/minimer gruppeskift
og flytninger

2

Undgå overbelægning

3

Stressniveau

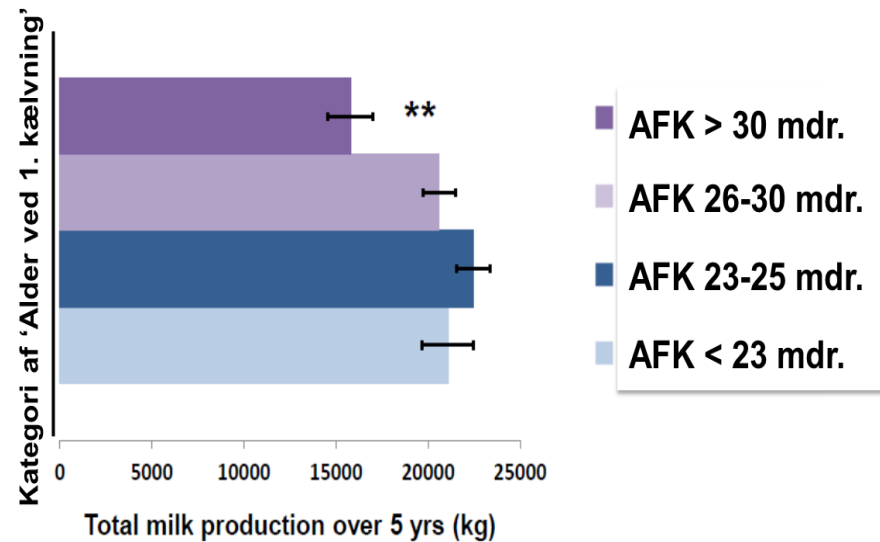

Betydning af kategori af 'Alder ved 1. kælvning' for mælk produceret over 5 år (kg).

Lav foderkontrol for at følge køernes
foderoptagelse

Sørg for ensartet blanding af
foder


Indstil AMS til 2 kg kraftfoder ved
opstart og optrap til 5 kg ved 28 dage

1

2

3

Tilvækst

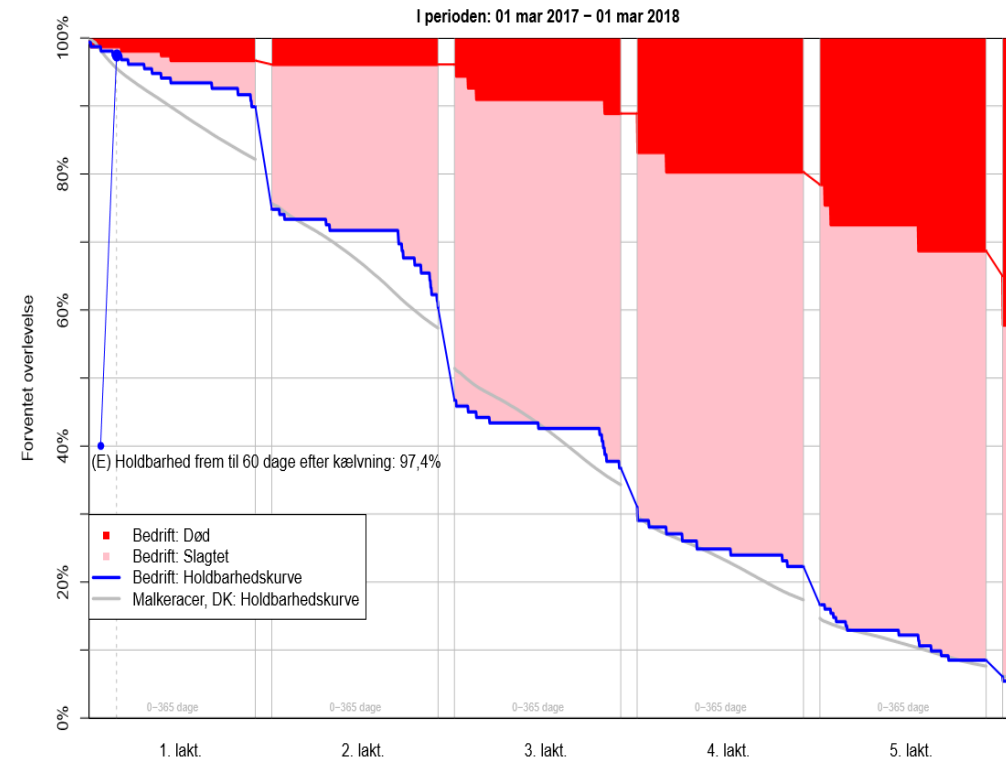

Tjek nykælvere


1

Beskriv procedure til at undgå digital dermatitis

2

Sygdomsovervågning og behandling

- Observer halte køer og synlige klovlæsioner dagligt
- Undgå at overføre udstyr og gødning mellem grupperne
- Alle læsioner behandles straks

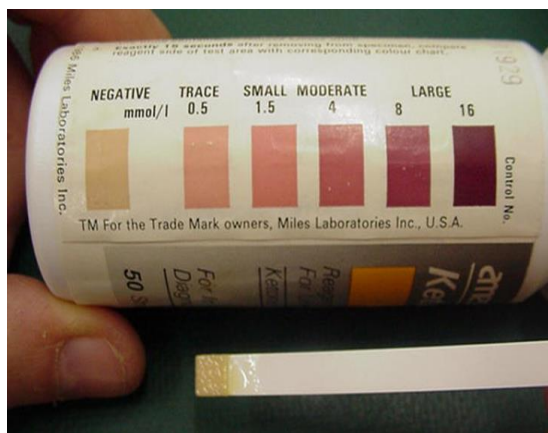

	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	Maj 18	Jun 18	Jul 18	S12 mdr.	2017	2016
Klov- og lemmelidelser total	3	4	7	9	3	3	1	9		2	4	4	49	47	38
Hudrelaterede klovlidelser	3	4	7	9	3	3	1	9		2	4	4	49	47	36
Hornrelaterede klovlidelser															
Abnorm klovform															
Lemmelidelser															2
Behandlinger															
Symptomer	1	3	9	5	3	3	2	6	2	1	1	1	37	39	22

Udsnit fra analyseudskrift 'Sygdomsopgørelse køer', DMS udtræksdato 240818

Sørg for belægningsgrad der ikke overstiger 100 pct. hos malkende

Etablér nykælverhold hvis muligt og med lav belægningsgrad (90 %)

